



# DOKUMENTASI PENGUJIAN AIR LIMBAH DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA BULAN DESEMBER 2024



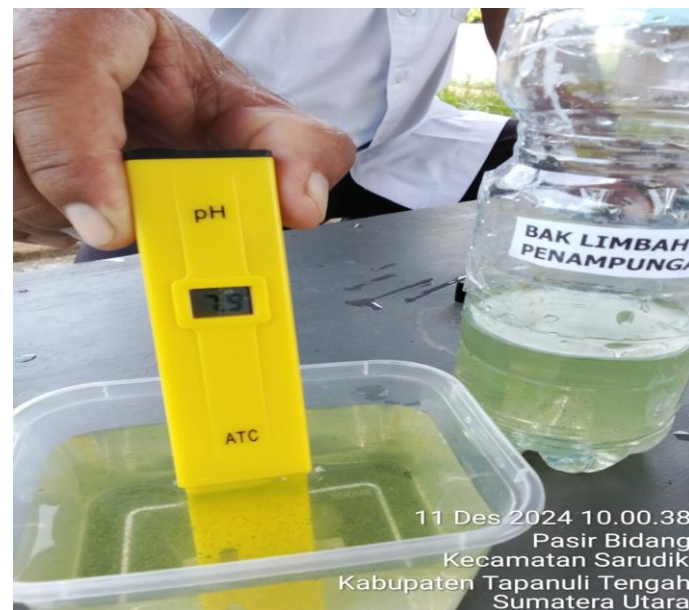


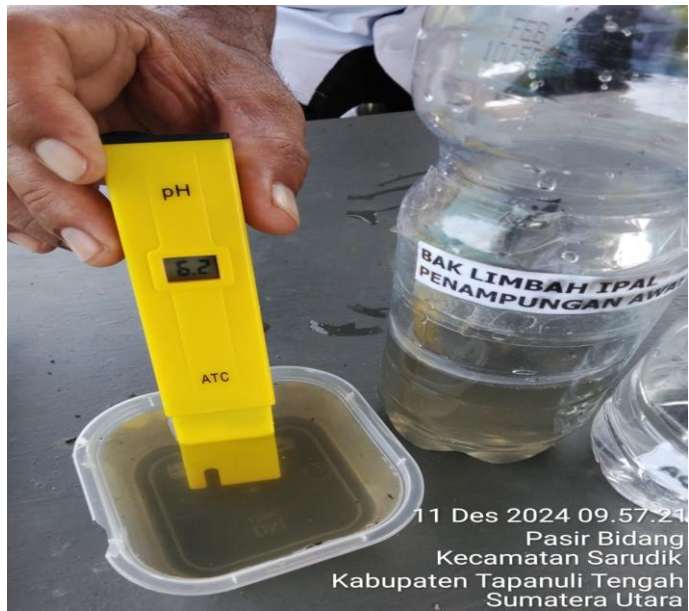

Kegiatan pengukuran kualitas Kualitas Air Limbah (IPAL Pelabuhan) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga memperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

| No. | Kegiatan       | Nilai Standar | Nilai Pengujian |           |
|-----|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|     |                |               | Bak Awal        | Bak Akhir |
| 1   | Kebauan        | Bau/tidak bau | Tidak Bau       | Tidak Bau |
| 2   | pH             | 6,5 - 8,5     | 6,2             | 7,9       |
| 3   | BOD            | 100           | 50              | 50        |
| 4   | COD            | 200           | 100             | 106       |
| 5   | Lapisan Minyak | Ada/Tidak ada | Tidak ada       | Tidak ada |

Diketahui :  
Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan  
Pelayanan Usaha

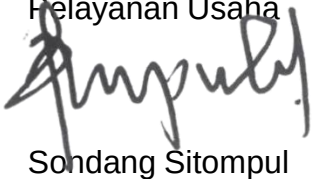

Sondang Sitompul

Sibolga, 11 Desember 2024  
Petugas pada Tim Kerja Tata kelola  
dan Pelayanan Usaha

1. Rayati Manik

2. Ipra A. Panjaitan

